




IWASAKI

※エアーリアは医療機器ではありません。

光とオゾンで  
空気をキレイに

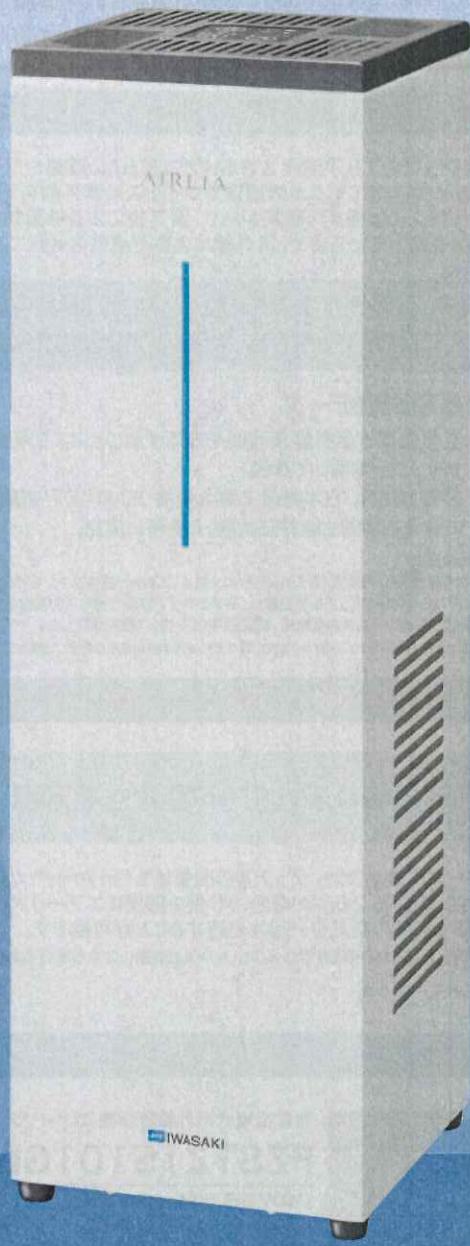

空気循環式紫外線清浄機

# AIRLIA COMPACT DUAL

エアーリア コンパクト デュアル

エアーリア コンパクト デュアルは室内の空気を機器内に取り入れ、紫外線ランプの光(UV-C)で細菌・ウイルスを不活化させて除去し、清潔な空気をオゾンと共に送り出す除菌装置です。

## 強力な除菌力

1台稼働させると、60分で室内的空気を一回分処理することが可能。

※16畳、天井高2.5Mでの設置容量目安

## 選べる3つの風量

パワー、標準、静音と状況に合わせて風量を選べます。

## お手入れ簡単

フィルタ要らずで普段のお手入れはほこりふきとり清掃のみで簡単。  
連続使用でも約1年近くランプ交換不要。

※特定非営利活動法人日本オゾン協会認定製品を採用

## 当社の紫外線(UV)ランプによる新型コロナウイルス不活化の有効性を確認

岩崎電気株式会社では、当社の製品に搭載する紫外線(UV)ランプの新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果について、広島大学病院 感染症科 大毛宏喜教授、広島大学大学院医系科学研究科 ウィルス学研究室 坂口剛正教授と共同で評価試験を行った結果、高い有効性があることが確認されました。



### ■紫外線による細菌やウイルスの不活化について

細菌やウイルスを不活化させるメカニズムは、細菌やウイルスが持つ遺伝子(DNAやRNA)の光の吸収スペクトルと、紫外線(UV)ランプが発するスペクトルが類似しているため細菌やウイルスに紫外線を照射すると、遺伝子(DNAやRNA)が光化学反応し、増殖機能を失います。(評価試験より)細菌やウイルスには様々な種類があり、紫外線による除菌効果の度合いは様々ではありますが、基本的にどの細菌やウイルスであっても遺伝子(DNAやRNA)を持っているので、紫外線による不活化のメカニズムを考えれば、紫外線はあらゆる細菌やウイルスを除去する効果が期待できます。

エアーリア コンパクト デュアルを運転することによる浮遊ウイルスをどの程度除去できるかの評価試験より、  
**75分で約90%、150分では約99%の除去性能がありました。**

### ■循環試験データ


空気循環式紫外線清浄機を運転することにより浮遊ウイルスをどの程度除去できるかを試験チャンバーを用いて評価。

評価方法は、日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用空気清浄機」の付属書 D「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」を参考に実施。

#### ●試験概要

室内容量25m<sup>3</sup>[床面(2.7m×3.8m)×高さ(2.4m)]攪拌ファンを作動させた試験チャンバーに空気循環式紫外線清浄機エアーリア コンパクト デュアルを設置し、ネブライザで試験ウイルスを噴霧して攪拌ファンで浮遊させ、経過時間毎にインピングジャーで吸引し浮遊ウイルスを捕集後、捕集液中のウイルス数を測定した。

※ 本試験は密閉された空間での試験になります。実際の使用場所を想定した環境下での試験ではございません。

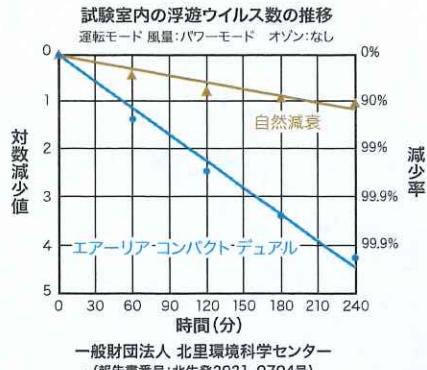

### ■空気循環式紫外線清浄機の設置容量目安

1台当たり 60分で処理可能な空間容積:66m<sup>3</sup><sup>※1</sup> (天井高2.5mで約16畳)

エアーリア コンパクト デュアルの風量は1.1m<sup>3</sup>/min<sup>※1</sup>なので、60分に約66m<sup>3</sup>の空気を処理します。例えば、天井高2.5mの場合、16畳の部屋にエアーリア コンパクト デュアルを1台稼働させると、60分で室内の空気を一回分処理することが可能です。

※ただし、実際の使用環境では人の出入りなど風通しのある場合もありますので、台数設定の目安としてお考えください。

※1 運転モード:パワー



### ■仕様



#### <安全上のご注意>

- オゾン特有のにおいが気になる方、頭痛、鼻やのどに痛みや違和感、体調の変化を感じたら、すぐに使用を中止して換気を行い、医師に相談してください。
- オゾン発生中に吸引口に近づかないでください。直接オゾンを長時間吸うと人体に障害がかかるおそれがあります。
- 点灯中のランプは、絶対に直接または間接に肉眼で見ないでください。また、反射光も目に入らないようにしてください。目の痛みや视力障害の原因となります。
- 紫外線を皮膚に直接または間接に当てないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。
- ランプ交換や器具掃除のときは必ず電源を切ってください。感電、目の痛み、视力障害や皮膚の炎症の原因となります。
- 万一本体が煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店様または、最寄りの弊社営業所にご連絡ください。
- ランプや器具の反射面が汚れますと、除菌効果が悪くなりますので、薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、軽く絞って拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。
- 器具を改造・分解しないでください。火災・感電の原因となります。
- この器具は一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。绝缘不良による感電の原因となります。
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差込んでください。火災・感電のおそれがあります。

## 岩崎電気株式会社

本社:〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-7 野村不動産東日本橋ビル  
www.iwasaki.co.jp

※本チラシの記載内容は2022年6月現在のものです。

※エアーリアは医療機器ではありません。

※紫外線(除菌)ランプには微量ですが水銀を含んでいます。

ガラスの破損に注意し、自治体の回収ルールに従い正しく分別・排出してください。

※ファン動作音が発生しますので、静かな場所(図書館・美術館など)でのご使用に際してはご注意ください。

※掲載商品の価格には消費税・配達費・設置費調整費・工事費・使用済み商品の引取費などは含まれておりません。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※「エアーリア」は岩崎電気株式会社の登録商標です。

ご用命は当店で